

ДП-50-І(ІІ)

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ



ДП-50-І



ДП-50-ІІ


Основные характеристики держателей предохранителей ДП-50

Назначение Предназначены для крепления предохранителей типа ПМ-2...50 на панели и присоединения их в цепь.


Держатели предохранителей типа ДП-50-І отличаются от держателей типа ДП-50-ІІ видом подсоединения токоведущих проводников.

Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	$27^{+2,4}_{-3,0}$
Номинальное напряжение переменного тока	
частотой 400^{+40} Гц	$200^{+7,0}_{-13,0}$
частотой 440-1000 Гц	$115^{+4,0}_{-7,0}$
Номинальный ток, А	до 50
Падение напряжения на выводах блоков защиты при номинальном токе, измеренное с предохранителями типа ПМ, мВ, не более:	
от 2 А до 15 А	360
от 20 А до 50 А	200
Относительная влажность, %	до 100
Температура окружающей среды, °С	от -60 до +80
Ресурс вставлений предохранителей без нагрузки, не менее	500
Масса, г, не более:	
ДП-50-1	28
ДП-50-2	35
Применение	все типы

Код ОКП:	
ДП-50-I	75 5425 0047
ДП-50-II	75 5425 0048
Номер ТУ:	
ДП-50-I	8Ю0.481.002ТУ
ДП-50-II	8Ю0.481.002ТУ

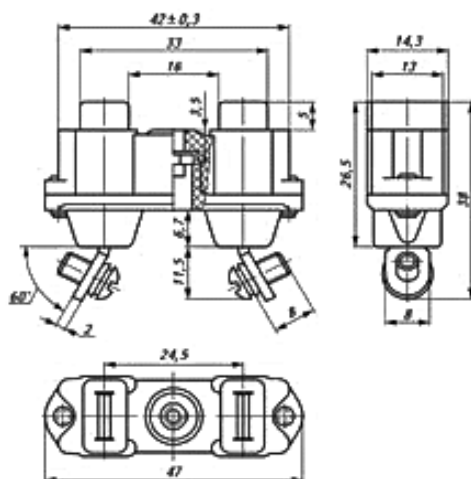

ДП-50-I

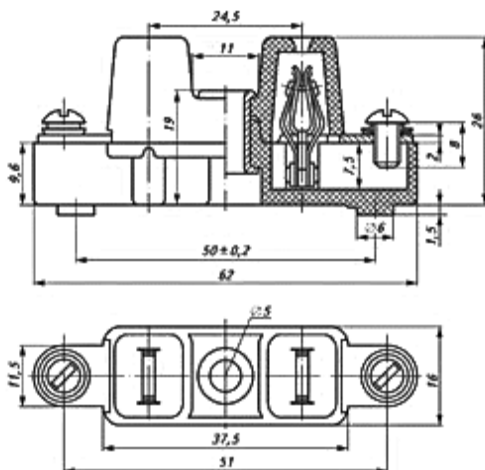

ДП-50-II

Разработчик	Изготовитель	Центр ТООР
КБЭ XXI века (Сарапул)	Электроавтомат (Алатырь)	